

Datenblatt

Dynamic Valve™ RA-DV

Druckunabhängiges, voreinstellbares Ventilgehäuse

Anwendung



RA-DV, Ausführung Durchgang



RA-DV, Ausführung Eck

Druckunabhängige Ventilgehäuse RA-DV sind zum Einsatz in Zweirohr-Pumpenwarmwasseranlagen vorgesehen. Sie eignen sich für alle thermostatischen Fühlerelemente mit einem Danfoss RA-Anschluss.

Die RA-DV-Ventilgehäuse werden zur Voreinstellung der maximalen Wassermenge mit einem Durchflussbegrenzer eingebaut. Die Ventile sind mit einem maximalen Wasserfluss von 25 – 135 l/Std. erhältlich.

Das RA-DV-Ventilgehäuse ist mit einem eingebauten Druckregler ausgestattet, der den Differenzdruck auf einem Wert von 0,1 bar und damit die Wassermenge konstant hält.

RA-DV wird mit einer Schutzkappe geliefert, die zur manuellen Regulierung während der Bauphase dienen kann.

Die Schutzkappe darf nicht als manuelle Absperrvorrichtung verwendet werden. Dafür sollte ein Spezialhandversteller (Bestell-Nr. 013G5002) verwendet werden.

Zur Differenzierung von anderen Ventilkörpern der Danfoss RA-Reihe sind die RA-DV-Ventilgehäuse mit einer grünen Schutzkappe und Einstellring versehen.

RA-DV-Ventilgehäuse bestehen aus Messing und sind in vernickelter Ausführung lieferbar. Der Druckstift in der Stopfbuchse ist aus Chromstahl und sitzt in einem dauergeschmierten O-Ring. Die komplette Stopfbuchse des Ventils kann unter Anlagendruck ausgewechselt werden.

Bei Verwendung eines Wasseraufbereitungssystems ist es besonders wichtig, dass die Dosierungsanweisungen des Herstellers strengstens eingehalten werden. Gemische mit Mineralöl sollten vermieden werden.



Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion muss die Zusammensetzung des Heizwassers der Richtlinie VDI 2035 entsprechen.

Qualität

 Die technischen Daten für die dynamischen Ventilgehäuse RA-DV in Kombination mit RAW Fühlern entsprechen den Anforderungen der Euronorm EN 215.

Sie werden, wie alle Danfoss Heizungsarmaturen, in Werken gefertigt, die vom BSI (British Standard Institution) nach ISO 9000 und ISO 14001 geprüft und zertifiziert wurden.

Anlagenprinzip

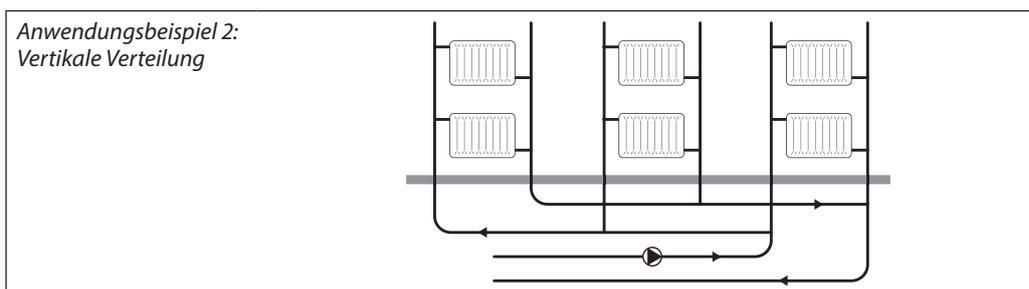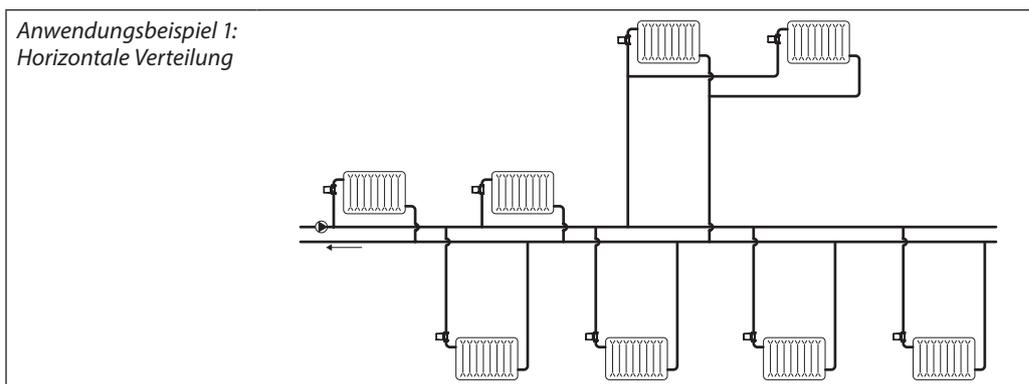

Bestellung


Typ	Nennweite	Anschluss		Ausführung	Bestell-Nr.
		Eintritt	Austritt		
RA-DV	DN10	Rp 3/8	R 3/8	Eck	013G7721
RA-DV	DN10	Rp 3/8	R 3/8	DG	013G7722
RA-DV	DN15	Rp 1/2	R 1/2	Eck	013G7723
RA-DV	DN15	Rp 1/2	R 1/2	DG	013G7724

Zubehör	Bestell-Nr.
Stopfbuchse	013G0290
ΔP-Messgerät für die Pumpenoptimierung	013G7855
Einstellhilfe	013G7830
Durchflussregler	013G7831
Ventileinsatz	013G7832

Klemmverbinder*	Rohrdimension	Für Ventiltyp	Bestell-Nr.
Für VPE-Kunststoffrohre (PEX)	12 x 1,1 mm	RA-DV 15	013G4143
	12 x 2 mm	RA-DV 15	013G4142
	14 x 2 mm	RA-DV 15	013G4144
	15 x 2,5 mm	RA-DV 15	013G4147
	16 x 2 mm	RA-DV 15	013G4146
Für Aluminium-Verbundrohre (Alupex)	12 x 2 mm	RA-DV 15	013G4172
	14 x 2 mm	RA-DV 15	013G4174
	16 x 2 mm	RA-DV 15	013G4176
Für Kupfer- und Weichstahlrohre	10 mm	RA-DV 10	013G4100
	12 mm	RA-DV 10	013G4102
	10 mm	RA-DV 15	013G4110
	12 mm	RA-DV 15	013G4112
	14 mm	RA-DV 15	013G4114
	15 mm	RA-DV 15	013G4115

* Weitere Informationen zu Danfoss Klemmverbindern erhalten Sie im Datenblatt „Klemmverbinder“.

Ausführung

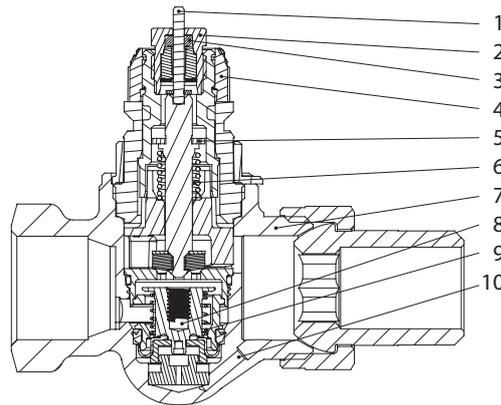

- 1. Druckstift
- 2. Stopfbuchse
- 3. O-Ring
- 4. Einstellring
- 5. Dichtung
- 6. Rückholfeder
- 7. Ventilgehäuse
- 8. Durchflussregler
- 9. Feder
- 10. Impuls


Die Heizkörperthermostate bestehen aus je einem Fühlerelement der RA 2000/RAW-Serie und einem Ventilgehäuse RA-DV. Element und Ventilgehäuse sind getrennt zu bestellen.

Die Stopfbuchse des Ventils kann unter Anlagen-druck ausgewechselt werden. Mit einem Ringschlüssel Nummer 17 gehalten und die Stopfbuchse mit dem Maulschlüssel Nummer 10 lösen.

Materialien der wasserberührten Teile

Gehäuse und übrige Metallteile	Messing
Gehäuseoberfläche	vernickelt
Durchflussbegrenzer	PPS
O-Ring	EPDM
Ventilkegel	NBR
Druckstift und Feder	Chromstahl
Durchflussregler	Messing/EPDM

Kapazitäten


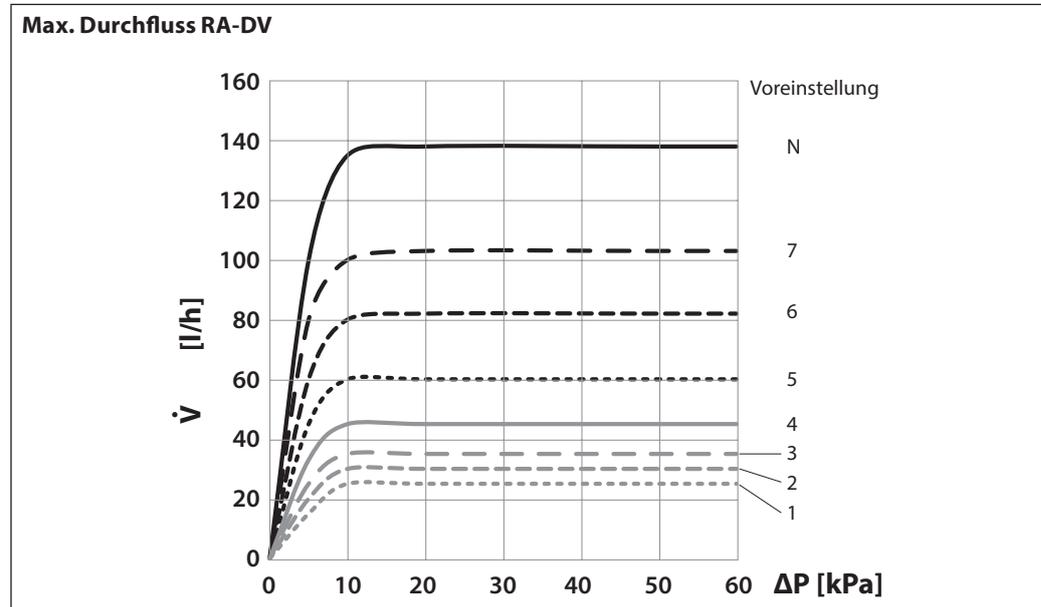


Dimensionierungsbeispiel

Wärmebedarf Q = 700 W	700 W
Abkühlung über Heizkörper (Spreizung)	$\Delta t = 20 \text{ °C}$
Wassermenge durch den Heizkörper	$\dot{V} = \frac{700}{20 \times 1,16} = 30 \text{ l/h}$
Min. Differenzdruck für konstanten Durchfluss	0,1 bar
Ventileinstellung*	2 (mit RA2000) 3 (mit RAW)

*Alternativ ist die Einstellung auch in der Tabelle „Technische Daten“ direkt ablesbar.

Abmessungen

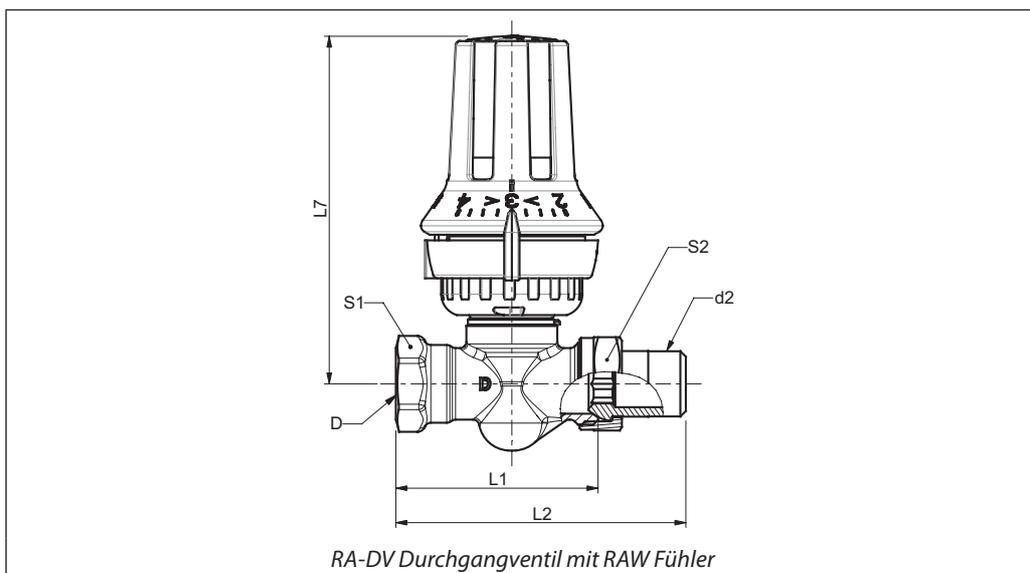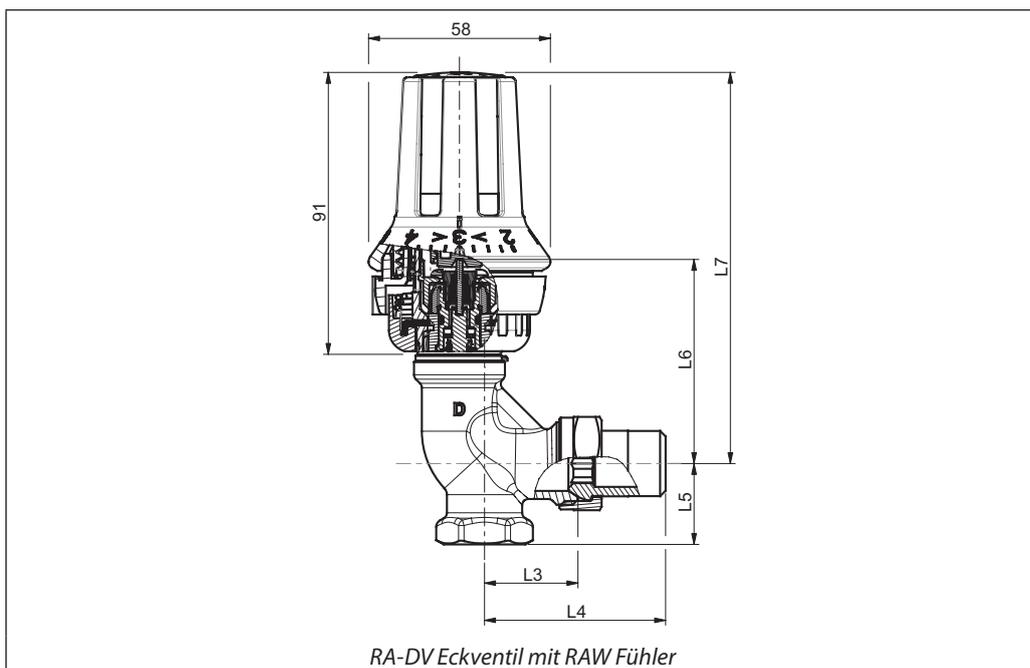

DIN Versionen

Typ	Bestell-Nr.	ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇ *	Schlüsselweite	
		DN	D	d ₂								S ₁	S ₂
RA-DV 10 Eck	013G7721	10	R _p 3/8	R 3/8	-	-	26	51	22	64	126	22	27
RA-DV 10 DG	013G7722	10	R _p 3/8	R 3/8	58	84	-	-	-	-	114	22	27
RA-DV 15 Eck	013G7723	15	R _p 1/2	R 1/2	-	-	29	57	26	66	129	27	30
RA-DV 15 DG	013G7724	15	R _p 1/2	R 1/2	65	94	-	-	-	-	114	27	30

*Mit einem Fühlerelement RA 2000 reduziert sich die Länge L₇ um 12 mm.

RA-DV mit kurzer Baulänge (NF) auf Anfrage.

Danfoss GmbH

Wärme
Postfach 10 04 53, 63004 Offenbach
Carl-Legien-Straße 8, 63073 Offenbach
Telefon: (069) 4 78 68 - 500
Telefax: (069) 4 78 68 - 599
E-Mail: waerme@danfoss.com
www.waerme.danfoss.com

Außenbüros:

Berlin
Telefon: (030) 6 11 40 10
Telefax: (030) 6 11 40 20

Bochum
Telefon: (0234) 5 40 90 38
Telefax: (0234) 5 40 93 36

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
