



Wichtige Hinweise!

Die Verlegung der Netz- und Steuerleitungen sowie die Positionierung sämtlicher Bedienelemente sind **bauseits** vor der Montage der Anlage abzuklären. Die Anlage darf während der Nacht **NICHT** vom Netz getrennt werden.

Netzzuleitung 230V/50Hz
Sicherung C10A
Anschlusswert 200W

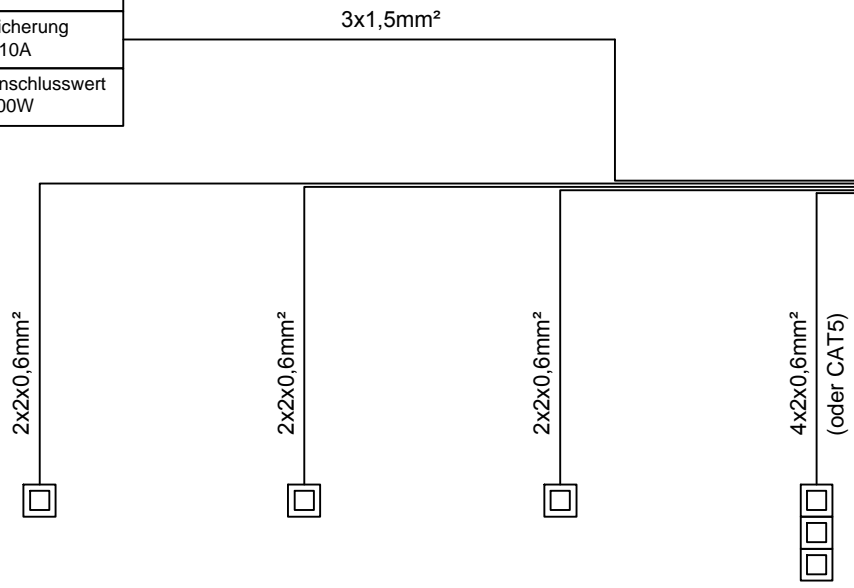


Innenansicht

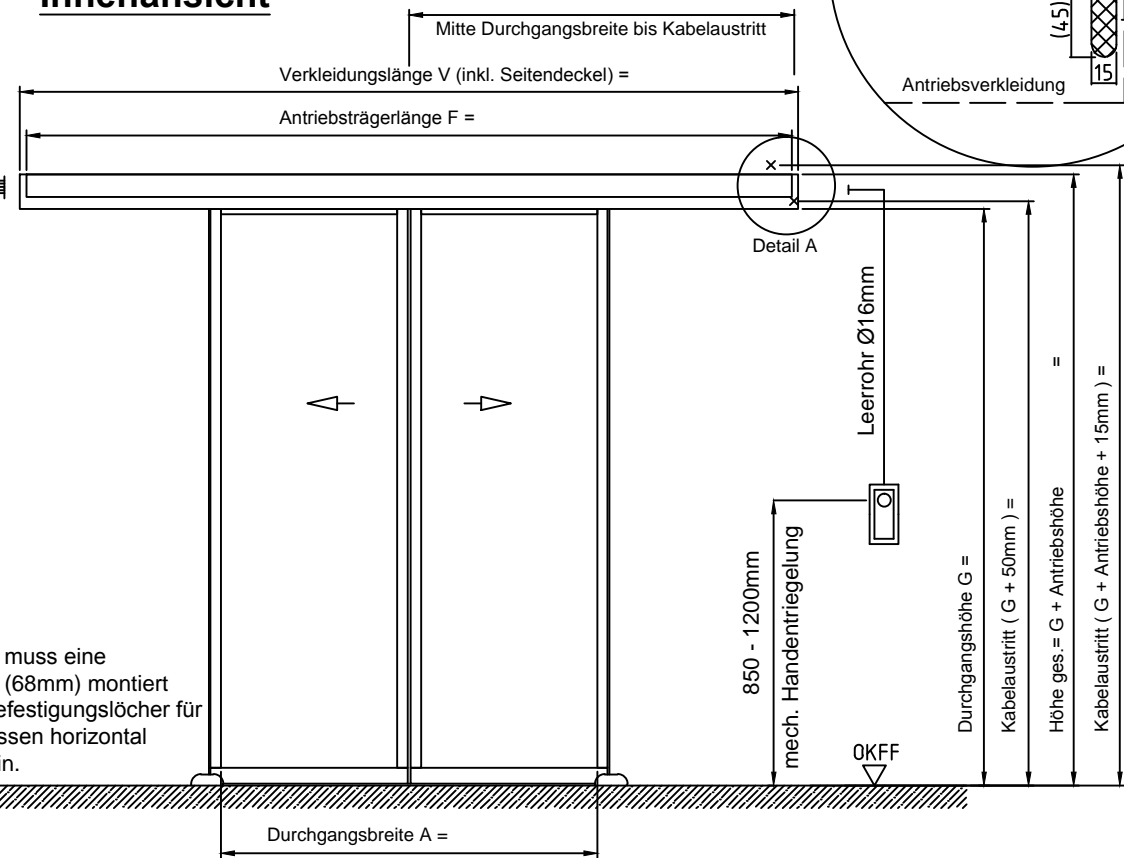


Hinweis
Für die BDE-D muss eine Hohlraumdose (68mm) montiert werden. Die Befestigungslöcher für die BDE-D müssen horizontal angeordnet sein.

Detail A

Kabelzuführung beidseitig möglich

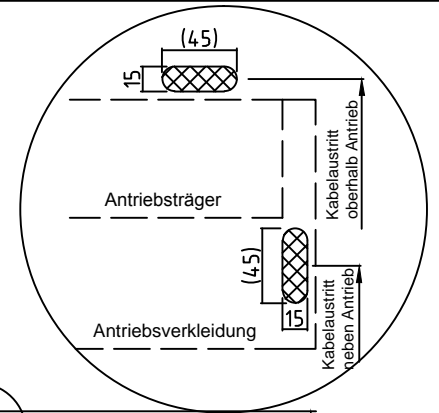

- Weitere Hinweise
- Kabel mindestens um das F-Maß aus der Kabelaustrittsöffnung stehen lassen.
 - Leitungsverlegung nach VDE 0100

ANr.:	 record	Maßstab	Farbe
Kunde:		D-STA 20 / 20 RED	
Kom.:		Kabelplan	
ADM:		Bearb. 04.01.2018 LRM	Gepr.
	Dateiname Version 1.4	kvp dsta 20/20red	
		TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!	
			Bl Bl