
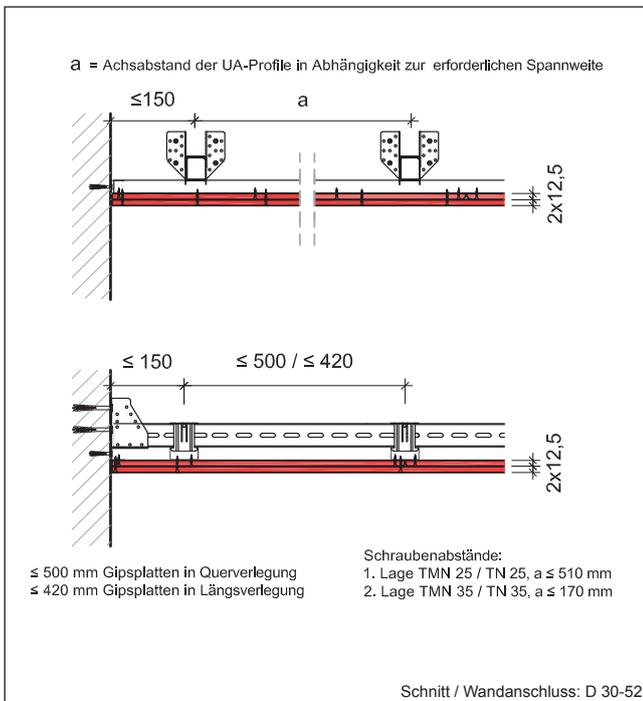


Freitragende* Gipsplatten - Unterdecke allein

Brandbeanspruchung von unten

F30-A

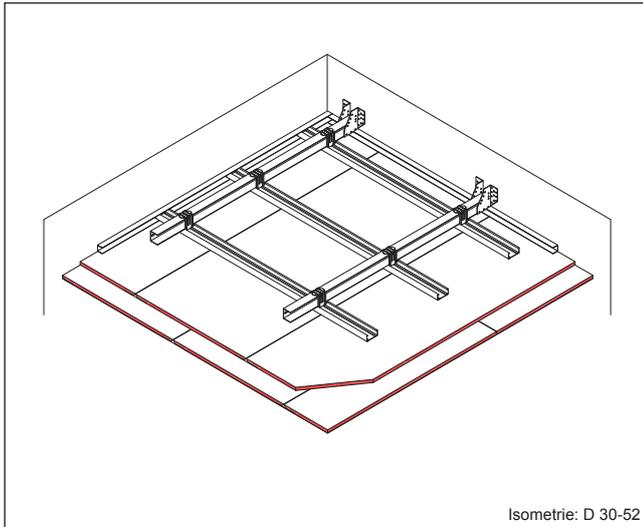

DANO® System-Index

D 30 - 52

Nachweis

Genormte Bauteilkonstruktion + Gutachterliche Stellungnahme

DIN 4102 Teil 4 Tab. 10.33 Zeile 2

Gutachten GS 3.2/16-403-1*

Deckenaufbau

Beplankung	2 x 12,5 mm DANO® Feuer DF/GKF oder 2 x 12,5 mm DANO® Feuer imprägn. DFH2/GKFi
Unter- konstruktion Grundprofil	UA 50/40/2 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
Tragprofil	CD 60/27/06 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
Abhängung	keine
Dämmung	ohne
Rohbau- konstruktion	tragende, massive Wandkonstruktion der Feuerwiderstandsklasse F30-A oder höher

Materialbedarf pro m² Deckenfläche

(Deckenfläche 2,50 m x 40,00 m = 100,00 m²)

Artikel	Bedarf/m ²
Unterkonstruktion:	
- Wandanschluss / DANO® UD Profil 28/27/06	1,04 m
- Drehstiftdübel 6/40 (für DANO® UD-Befestigung)	4,08 Stück
- Wandanschlussschuh WA1 (je nach Profilabstand)	ca. 1,02 Stück
- Drehstiftdübel 8/80	5,44 Stück
- DANO® UA Profil 50/40/2	1,02 m
- DANO® CD Profil 28/27/06 a ≤ 500 mm / ≤ 420 mm	2,10 m / 2,50 m
- UA50/CD-Kreuzverbinder KV1	2,55 Stück
- CD-Längsverbinder (je nach Bedarf)	ca. 0,78 Stück
Beplankung:	
- DANO® Gipsplatte, d = 12,5 mm	2,00 m ²
Verspachtelung Q2:	
- Fugenspachtel nach DIN EN 13963	0,70 kg
- Fugendeckstreifen (optional)	0,70 m
Schnellbauschrauben:	
- TMN / TN 25, a ≤ 510 mm	ca. 9 Stück
- TMN / TN 35, a ≤ 170 mm	ca. 21 Stück

Werte ohne Verlust- und Verschnittzuschlag

Konstruktionsmerkmale

Gipsplattenbekleidung auf Metallunterkonstruktion - Weitspanntechnik

Abstände der UA-Metall-Unterkonstruktion 400-1000 mm
z.B. UA50 Grundprofil / Spannweiten 2,90 - 2,15 m
Max. Spannweite 4050 mm (UA100 a ≤ 400 mm)

Alle Spannweitenangaben unter: www.danogips.de/download/dokumenten-center...

Achsabstände	Tragprofil	≤ 500 mm (bei Querverlegung) ≤ 420 mm (bei Längsverlegung)
	CD 60/27/06	

Gewicht der GK-Deckenbekleidung (bei Beplankung mit DANO® Feuer DF/GKF) einschließlich notwendiger Unterkonstruktion: **ca. 29,0 kg/m²**

Verarbeitungsempfehlung

Weitspannprofile sind stets hochkant zu montieren. Zusätzliche Deckenlasten verringern ggf. die zulässigen Spannweiten.

Empfehlung / Anforderung:

Verspachtelung der Sichtlage von mehrlagigen Gipsplatten-Bekleidungen mit Fugendeckstreifen ausführen.

* Die Tragfähigkeit (Begrenzung der Durchbiegung) der eingesetzten UA-Profile erfolgt durch Kaltbemessung, ggf. zusätzliche Begutachtung durch BS-Sachverständigen oder durch oberste Bauaufsichtsbehörde mittels Zustimmung im Einzelfall erforderlich.

Bemerkungen / Hinweise

Für Ausschreibungen und Ausführung von Trockenbauarbeiten gilt die VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen sowie insbesondere ATV DIN 18340. Die einschlägigen Ausführungs-normen DIN 18181, DIN EN 13964 bzw. DIN 18168 sind zu beachten. Die angegebenen Spannweiten und Abstände beziehen sich auf unbelastete Unterdecken. Bei zusätzlichen Belastungen, z.B. durch Dämmstoffe, Einbauten, Leuchten etc., sind die zulässigen Spannweiten verantwortlich von der Bauleitung / dem Verarbeiter zu überprüfen. Für eine kraftschlüssige Befestigung der Wandanschlusschuhe sind von der Bauleitung / dem Verarbeiter geeignete Befestigungsmittel zu wählen. Die Verlegung von einzelnen elektrischen Leitungen im Deckenhohlraum ist zulässig. Gegenüber unbelüfteten bzw. unbeheizten dach- und/oder Deckenkonstruktionen kann die Anordnung von Dampfbremsschichten erforderlich sein. * nicht unmittelbar durch Verwendbarkeitsnachweis geregelt, sondern als Nachweis als gutachterliche Stellungnahme. Weitere Anmerkungen siehe „Hinweise zu gutachterlichen Stellungnahmen und Brandschutznachweisen“.

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Angaben entsprechen dem technischen Stand April 2023 auf Grundlage amtlicher allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse und / oder Normungen. Vor Ausführung der einzelnen Bauteilkonstruktionen sind mögliche Änderungen und / oder Ergänzungen der amtlichen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse / Normung verantwortlich zu prüfen. Angaben zum Materialbedarf als Beispielkalkulation. Der exakte Materialbedarf kann abweichen und sollte baustellenbezogen angepasst werden. Nachdrucke und / oder fototechnische Reproduktionen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Danogips GmbH & Co. KG

Freigespannte Unterdecken / Weitspanntechnik mit UA-Profilen

max. Spannweite in m

Achsabstände der Tragkonstruktion (Grundprofil)

400 mm

Deckengewicht inkl. Profilgewicht	Tragprofil □ UA 50	Tragprofil □ UA 75	Tragprofil □ UA 100
≤ 15 kg/m ²	3,50 m	4,50 m	4,80 m
≤ 20 kg/m ²	3,25 m	4,20 m	4,50 m
≤ 25 kg/m ²	3,05 m	4,00 m	4,25 m
≤ 30 kg/m ²	2,90 m	3,75 m	4,05 m
≤ 35 kg/m ²	2,80 m*	3,65 m*	3,90 m*
≤ 40 kg/m ²	2,65 m	3,50 m	3,75 m
≤ 45 kg/m ²	2,55 m	3,40 m	3,65 m
≤ 50 kg/m ²	2,45 m*	3,25 m*	3,55 m*
≤ 55 kg/m ²	2,40 m	3,15 m	3,45 m

Achsabstände der Tragkonstruktion (Grundprofil)

600 mm

Deckengewicht inkl. Profilgewicht	Tragprofil □ UA 50	Tragprofil □ UA 75	Tragprofil □ UA 100
≤ 15 kg/m ²	3,15 m	4,10 m	4,40 m
≤ 20 kg/m ²	2,90 m	3,80 m	4,05 m
≤ 25 kg/m ²	2,70 m	3,60 m	3,85 m
≤ 30 kg/m ²	2,55 m	3,35 m	3,65 m
≤ 35 kg/m ²	2,45 m*	3,25 m*	3,50 m*
≤ 40 kg/m ²	2,35 m	3,10 m	3,35 m
≤ 45 kg/m ²	2,25 m	3,00 m	3,25 m
≤ 50 kg/m ²	2,15 m*	2,85 m*	3,00 m*
≤ 55 kg/m ²	2,10 m	2,75 m	3,05 m

Achsabstände der Tragkonstruktion (Grundprofil)

750 mm

Deckengewicht inkl. Profilgewicht	Tragprofil □ UA 50	Tragprofil □ UA 75	Tragprofil □ UA 100
≤ 15 kg/m ²	2,95 m	3,85 m	4,15 m
≤ 20 kg/m ²	2,70 m	3,55 m	3,80 m
≤ 25 kg/m ²	2,55 m	3,35 m	3,60 m
≤ 30 kg/m ²	2,40 m	3,10 m	3,40 m
≤ 35 kg/m ²	2,30 m*	3,00 m*	3,25 m*
≤ 40 kg/m ²	2,20 m	2,85 m	3,10 m
≤ 45 kg/m ²	2,10 m	2,80 m	3,00 m
≤ 50 kg/m ²	2,00 m*	2,70 m*	2,90 m*
≤ 55 kg/m ²	1,95 m	2,60 m	2,80 m

Achsabstände der Tragkonstruktion (Grundprofil)

1000 mm

Deckengewicht inkl. Profilgewicht	Tragprofil □ UA 50	Tragprofil □ UA 75	Tragprofil □ UA 100
≤ 15 kg/m ²	2,70 m	3,55 m	3,85 m
≤ 20 kg/m ²	2,50 m	3,30 m	3,55 m
≤ 25 kg/m ²	2,30 m	3,10 m	3,35 m
≤ 30 kg/m ²	2,15 m	2,90 m	3,15 m
≤ 35 kg/m ²	2,05 m*	2,80 m*	3,00 m*
≤ 40 kg/m ²	1,95 m	2,65 m	2,90 m
≤ 45 kg/m ²	1,90 m	2,60 m	2,80 m
≤ 50 kg/m ²	1,80 m*	2,50 m*	2,70 m*
≤ 55 kg/m ²	1,75 m	2,40 m	2,65 m

* interpolierte Werte

Brandschutztechnischer Nachweis ggf. durch vorhabenbezogene Bauartgenehmigung erforderlich.

Bemerkungen / Hinweise

Dieses Produktinformationsblatt wurde ausschließlich für die Ausführung von freigespannten Unterdeckenbekleidungen mit DANO Gipsplattensystemen erstellt. Als Grundlage für die Ausführung und Bemessung dienen ausschließlich uns bekannte Kenn- und Messdaten aus laufenden Produktionen (Stand Juni 2010) sowie Belastungsgegenprüfungen. Wir behalten uns ausdrücklich alle nach nationaler und/oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen / Produktverbesserungen sowie Bauteilkonstruktionsänderungen vor. Die Verwendung dieser Spannweitenliste bedarf zusätzlicher Baustoffsystembauteile. Nachweis erfolgt mittels Kaltstatik der Weitspannprofile. Bemessungsgrundlagen: Durchbiegung $f \sim l / 500$ Sicherheitsbeiwerte: 1,35 gegen Biegedrillknicken / 1,0 gegen Durchbiegung nach DIN 18800

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Angaben entsprechen dem technischen Stand April 2023 auf Grundlage amtlicher allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse und / oder Normungen. Vor Ausführung der einzelnen Bauteilkonstruktionen sind mögliche Änderungen und / oder Ergänzungen der amtlichen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse / Normung verantwortlich zu prüfen. Angaben zum Materialbedarf als Beispielkalkulation. Der exakte Materialbedarf kann abweichen und sollte baustellenbezogen angepasst werden. Nachdrucke und / oder fototechnische Reproduktionen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Danogips GmbH & Co. KG

© Copyright by Danogips GmbH & Co. KG

Danogips GmbH & Co. KG: Tilsiter Straße 2, 41460 Neuss, www.danogips.de

Technischer Service: Telefon 02131 / 71810-88, Fax 02131 / 71810-92, E-Mail: technik@danogips.de