
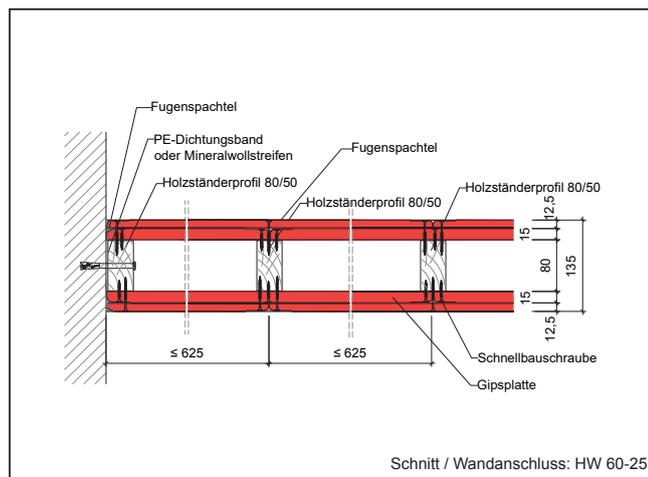


# Holzständerwand F60-B

Wandtypen HW 80/135 + HW 80/140

Holztafelbauart - tragende, nichtraumabschließende Trennwand

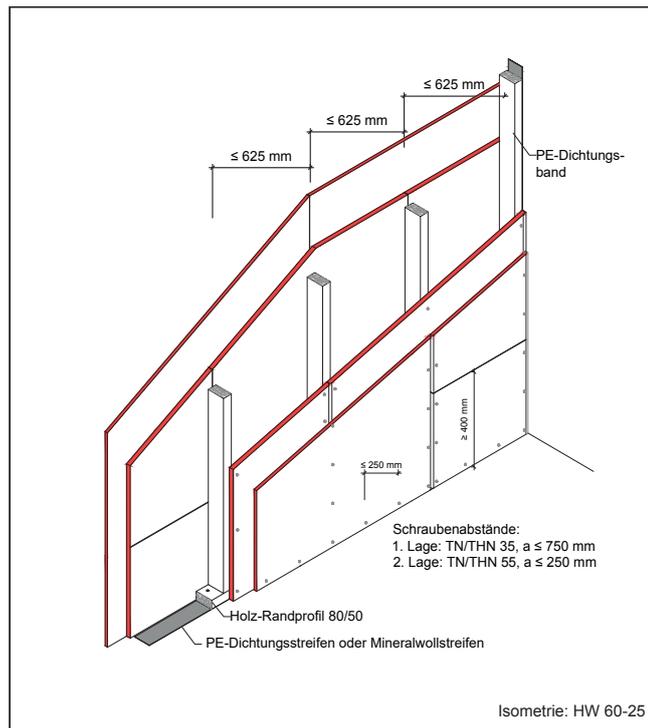

## Varianten

Wandtyp / Wanddicke [mm]	Holz-Ständerprofil	Dämmung -optional-
HW 80 / 130	80 x 50 mm	≥ 40 mm

## Bemerkungen / Hinweise

- Kraftschlüssige Verbindung der lotrechten mit den waagerechten Hölzern ist konstruktiv zu wählen, z.B. über 2 Stichtnägel je Verbindungsstelle oder gleichwertige Maßnahmen
- Gipsplatten sind auf Ständern und/oder Riegeln dicht zu stoßen und um mindestens einen Ständer- bzw. Riegelabstand zu versetzen
- Fugen gestoßener Gipsplatten-Beplankungen sowie Schraubenköpfe sind zu verspachteln. Empfehlung: Gipsplatten-Stirnseiten mit Fasenhobel oder Cuttermesser vor dem Verspachteln anfasen
- Anschlüsse an begrenzend Bauteile sind dicht auszuführen. Fugenerspachtelung i.d.R. Q2
- Stoßfugenversatz der Gipsplatten-Beplankung ≥ 400 mm
- Weitere Hinweise gem. DIN 18181, „Gipsplatten im Hochbau – Verarbeitung“ beachten
- Elektrodosen dürfen eingebaut werden gem. der Vorgaben der DIN 4102-4
- Zulässige Holzspannungen gem. DIN EN 1995-1-1 (EUROCODE 5) sind zu beachten

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Angaben entsprechen dem technischen Stand April 2023 auf Grundlage amtlicher allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse und / oder Normungen. Vor Ausführung der einzelnen Bauteilkonstruktionen sind mögliche Änderungen und / oder Ergänzungen der amtlichen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse / Normung verantwortlich zu prüfen. Maximal zulässige Abstände der Befestigungsmittel siehe [www.danogips.de](http://www.danogips.de): *Max. zulässige Abstände der Befestigungsmittel* oder Merkblatt 8 des BV Gips e.V.

Angaben zum Materialbedarf als Beispielkalkulation. Der exakte Materialbedarf kann abweichen und sollte baustellenbezogen angepasst werden. Nachdrucke und / oder fototechnische Reproduktionen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Danogips GmbH & Co. KG © Copyright by Danogips GmbH & Co. KG

DANO® System-Index

HW 60 - 25

## Nachweis

Genormte Bauteilkonstruktion

DIN 4102 Teil 4 Tab. 10.5 Zeile 10

## Wandaufbau

Wandtyp	HW 80 / 135
Beplankung beidseitig	1 x 15,0 mm DANO® Feuer DF/GKF + 1 x 12,5 mm DANO® Feuer DF/GKF oder 1 x 15,0 mm DANO® Feuer imprägn. DFH2/GKFi + 1 x 12,5 mm DANO® Feuer imprägn. DFH2/GKFi oder 1 x 15,0 mm DANO® Stabil DFH2IR/GKFi + 1 x 12,5 mm DANO® Stabil DFH2IR/GKFi
Holzständer	80 x ≥ 50 mm nach DIN 4074-1 zul. α <sub>v</sub> = 1,0 nach DIN 4102-4 Gl. 10.1
Dämmung optional	bei Verwendung, mindestens normalentflammbar

Wandhöhen siehe unten

## Materialbedarf pro m² Wandfläche

(Wandfläche 2,75 m x 5,00 m = 13,75 m²) Werte ohne Verlust- und Verschnittzuschlag

Artikel	Bedarf/m² ≥ 135 mm Wanddicke
Unterkonstruktion:	
- Holz-Randprofil 80 x 50 mm	0,73 m
- Dichtungsband 50/3 mm	1,13 m
- Drehstiftdübel 8/100 mm	1,31 Stück
- Holzständerprofil 80 x 50 mm	1,80 m
- Mineralfaserdämmstoff	1,00 m²
Beplankung:	
- DANO® - Gipsplatte, d = 15,0 mm	2,00 m²
- DANO® - Gipsplatte, d = 12,5 mm	2,00 m²
Verspachtelung Q2:	
- Fugenspachtel nach DIN EN 13963 z.B. aus dem DANO® - Spachtelsortiment	1,40 kg
Schnellbauschrauben:	
- THN / TN 35, a ≤ 750 mm	ca. 14 Stück
- THN / TN 55, a ≤ 250 mm	ca. 29 Stück

\*max zul. Abstände der Befestigungsmittel siehe Tabelle „Abstände Befestigungsmittel“

## Wandhöhen (m)

Wandhöhen gem. DIN 410 3 T4 Tab. 1

Holzständerprofil Gütekl. II S10 nach DIN 4074	Einbaubereich nach DIN 4103-1	
80 x 50 mm, a ≤ 625 mm	EB1	EB2
	4,10	4,10