

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen - 44285 Dortmund

DORMA Holding GmbH + Co. KGaA
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Germany

Ihr Zeichen: PS
Ihre Nachricht vom : 03.12.2012
Unser Zeichen: mei
Durchwahl: 493
Direktfax: +49 (0)231 4502 586
E-Mail: meinks@mpanrw.de
Datum: 21.11. 2013

Verlängerung der Gültigkeit von Prüfzeugnissen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem o.a. Schreiben beantragten Sie die Verlängerung der Gültigkeit des Prüfzeugnisses Nr. 120000098.30-02 über die Prüfung von Türschließern DORMA BTS 80 F EN 4, DORMA BTS 80 F EN 5 und DORMA BTS 80 F EN 6.

Die dem Prüfzeugnis Nr. 120000098.30-02 zugrunde liegenden Prüfungen (siehe Prüfbericht Nr. 120000098.30-01) entsprechen den Prüfanforderungen der DIN EN 1154: 1997-05. Die Änderungen, welche im Rahmen der Überarbeitung in diese Fassung der DIN EN 1154 eingeflossen sind, haben keinen Einfluss auf die Prüfergebnisse und die Klassifikation der Türschließer DORMA BTS 80 F EN 4, DORMA BTS 80 F EN 5 und DORMA BTS 80 F EN 6.

Da der Hersteller versicherte, dass die Produkte seit der Prüfung technisch nicht verändert wurden, wird hiermit die Gültigkeit des Prüfzeugnisses Nr. 120000098.30-02 bis zum 01.01.2018 verlängert.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Jansen



H. Jansen
Leiter der Prüfstelle

Hausanschrift
Marsbruchstraße 186
D-44287 Dortmund
Telefon (0231) 45 02-0
Telefax (0231) 45 85 49
E-Mail: info@mpanrw.de

Bahnstation: Dortmund-Hbf.
Telegramme: prüfamt Dortmund
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahn U47 ab Hbf.
Richtung Aplerbeck
bis „Allerstraße“

Außenstelle Erwitte
Auf den Thränen
D-59597 Erwitte
Telefon (0 29 43) 897-0
Telefax (0 29 43) 897-33
E-Mail: info@mpanrw.de

Bankverbindungen
Landeszentralbank Dortmund
(BLZ 440 000 00)
Kto. 440 018 15
Ust.-IdNr.: DE 124 728 648

PRÜFZEUGNIS Nr. 120000098.30-02

2. Ausfertigung

Auftraggeber

DORMA GmbH & Co. KG
 Postfach 40 09

D-58247 Ennepetal

Auftragsdatum:

04.09.2002

Eingang der Probe:

04.09.2002

Datum der Prüfung:

04.09.2002 bis
 18.01.2003

Auftrag

Prüfung von Bodentürschließern für Feuer- und Rauchschutztüren nach
 DIN EN 1154: 1997-05.

Beschreibung der Proben

Bodentürschließer mit hydraulischer Dämpfung, Türschließer "DORMA BTS 80F".

Beschreibung der Prüfung und Prüfungsergebnisse

Siehe Prüfbericht Nr. 120000098.30-01.

Beurteilung der Prüfergebnisse

Aufgrund der Prüfergebnisse erfüllt der Türschließer „Dorma BTS 80F“, in Montage entsprechend der Anlage 1,
 die Anforderungen der DIN EN 1154.

Er ist gem. Abs. 4 wie folgt zu klassifizieren:

Dorma BTS 80F EN 4	4	8	4	1	1	4
Dorma BTS 80F EN 5	4	8	5	1	1	4
Dorma BTS 80F EN 6	4	8	6	1	1	4


Dortmund, den 21.02.2003

Im Auftrag




Thorsten Meinks
 Technischer Amtsinspektor

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses endet am 01.03.2008
 Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf den oben bezeichneten Probekörper.
 Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder
 vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig.
 Dieses Prüfzeugnis umfaßt 1 Seite und 3 Anlagen.

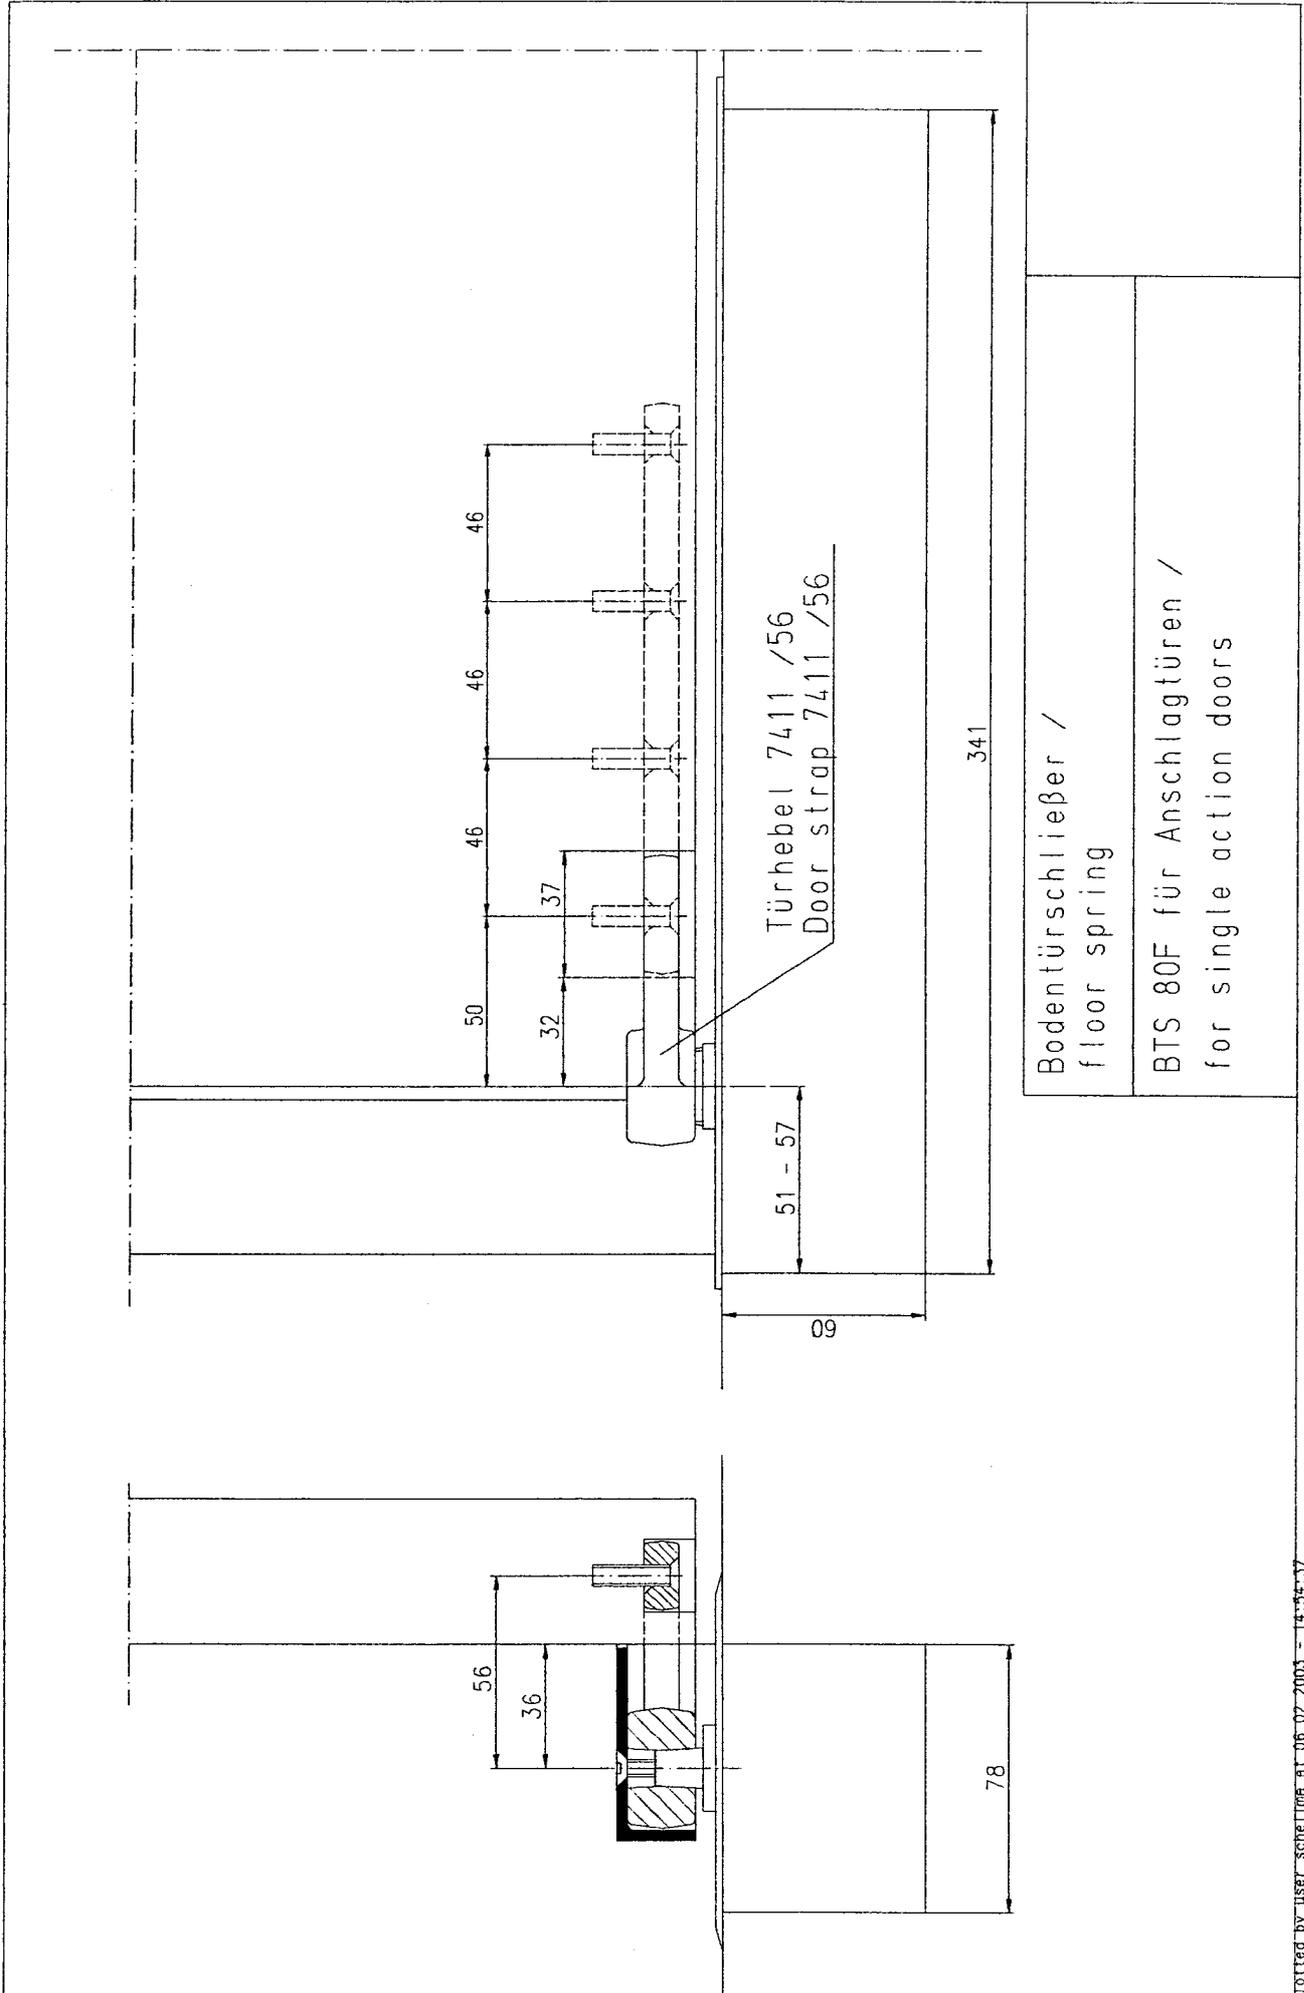

Bodentürschließer /
floor spring

BTS 80F für Anschlagtüren /
for single action doors

printed by user'scheTime at 06.02.2003 - 14:54:37

